


«Утверждаю»  
Директор ООО «Тепловодоканал»  
А.С.Горбунов

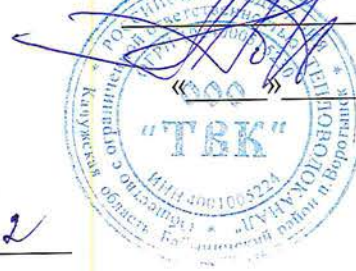

2017 г.

АКТ № 2

## ОТБОРА ПРОБ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

### Микрорайон №2

Настоящий акт составлен в том, что «28» 02 2017 года произведен отбор проб питьевой горячей воды.

Место отбора проб:

1. Котельная ООО «ТВК» - после водоподготовки (подпиточная вода).
2. Насосная станция II подъема (ЦТП-2) – распределительная сеть на жилой поселок.

Количество проб: 2 (два)

Отбор проб произвел: инженер Гаврилова Т.В.

При отборе проб присутствовали мастер Веляков Ч.В.

### Протокол результатов химанализов (КХА)

№№	Наименование показателей	ПДК	Точка отбора проб	
			1	2
1	Температура	град.	<u>60</u>	<u>60</u>
2	Прозрачность	не < 30	<u>&gt; 30</u>	<u>&gt; 30</u>
3	Запах	<2 баллов	<u>8/3</u>	<u>8/3</u>
4	pH	6.0-9.0	<u>7.0</u>	<u>7.0</u>
5	Железо	0,3 (1,0)	<u>0,1</u>	<u>0,2</u>

Аппаратчик ХВО Гаврилова

Морин

Утверждаю»  
 Директор ООО «Тепловодоканал»  
 А.С.Горбунов  
 2017 г.



АКТ № \_\_\_\_\_  
 ОТБОРА ПРОБ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ  
 Микрорайон №2

Настоящий акт составлен в том, что «31» 07 2017 года произведен отбор проб питьевой горячей воды.

Место отбора проб:

1. Котельная ООО «ТБК» - после водоподготовки (подпиточная вода).
2. Насосная станция II подъема (ЦТП-2) – распределительная сеть на жилой поселок.

Количество проб: 2 (два)

Отбор проб произвел: ч.д. Ашарайтши ХВО Байрба Н.В.

При отборе проб присутствовали слесарь котельной ~ 2 Цуканов А.А.

Протокол результатов химанализов (КХА)

№№	Наименование показателей	ПДК	Точка отбора проб	
			1	2
1	Температура	град.	60°	Z
2	Прозрачность	не < 30	730	
3	Запах	<2 баллов	5/3	
4	pH	6.0-9.0	7	
5	Железо	0,3 (1,0)	0,10	

Аппаратчик ХВО Байрба



«Утверждаю»

Директор ООО «Тепловодоканал»

А.С.Горбунов

2017 г.

АКТ № \_\_\_\_\_

### ОТБОРА ПРОБ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

#### Микрорайон №2

Настоящий акт составлен в том, что «29» сентября 20 17 года произведен отбор проб горячей воды.

Место отбора проб:

1. Котельная №2 ООО «ТВК» - после водоподготовки (подпиточная вода).

Количество проб \_\_\_\_\_ 1

Отбор проб произвел: ч.о. аппарата ХВО Бектובה Н.В

При отборе проб присутствовали специаль - ремонтник: Цуканов А.А.

#### Протокол результатов химанализов (КХА)

№№	Наименование показателей	ПДК	Точка отбора проб
			1
1.	Температура	град.	<u>60°</u>
2.	Прозрачность	не < 30	<u>&gt; 30</u>
3.	Мутность	<1,5 мг/дм <sup>3</sup>	<u>&lt; 0,5</u>
4.	Запах	<2 баллов	<u>0</u>
5.	рН	6.0 - 9.0	<u>7.0</u>
6.	Железо	0,3 (1,0) мг/дм <sup>3</sup>	<u>0,10</u>

Аппаратчик ХВО Бектובה

Инженер-технолог: Морин

Мордынцева Т.В.